Ausfüllhilfe für Anlagenbetreiber zum 50,2 Hz Abfragebogen

Abfragebogen zur 50,2 Hz Problematik (Blatt 1. Anlagenbezogene Daten)

Angaben zur Anlage

Anlagenanschrift:			
Straße, Hausnummer		Inbetriebnahmedatum	
PLZ, Ort		Vertragskonto	
Anschlussnummer		Zähler	
Anlagennummer		Leistung in kWp	
Anlagenschlüssel			

Angaben zum Betreiber

Vorname Name	
Straße, Hausnummer	
PLZ Ort	
* Telefon.:	Fax:
E-Mail: bitte angeben falls vorhanden	

abweichender Ansprechpartner (z. B. Hausmeister)

Vorname, Name	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon:	
Fax.:	
E-Mail:	

Übergeordneter Entkupplungsschutz

Bei bestimmten Anlagen ist ein den Wechselrichtern übergeordneter Entkupplungsschutz vorhanden. Dieser kann als zentraler Netz- und Anlagen-Schutz oder bei Anlagen mit Mittelspannungsanschluss als übergeordneter Netzschutz ausgeführt sein. Auf Basis der uns vorliegenden Informationen können wir bei Ihrer Anlage und der am Standort insgesamt installierten Leistung nicht beurteilen, ob Sie über einen Entkupplungsschutz verfügen. Auskunft hierüber kann ggf. Ihr Installateur, Anlagenerrichter oder der für die Hausinstallation zuständige Vertreter des Grundstückseigentümers/Objektverwalters geben.

* Ist dieser bei Ihrer Anlage vorhanden?
☐ ja ☐ nein

Hersteller	
Typ	(wenn „ja“ angekreuzt, bitte ausfüllen)
Seriennummer	(wenn „ja“ angekreuzt, bitte ausfüllen)
	(wenn „ja“ angekreuzt, bitte ausfüllen)

*** Zugänglichkeit der Wechselrichter (WR)**

☐ alle WR am Standort der Anlage sind ohne Ansprechpartner des Anlagenbetreibers/ Grundstückeigners erreichbar

☐ es sind alle WR am Standort der Anlage ohne Hilfsmittel erreichbar
Es sind folgende Hilfsmittel erforderlich um den/die WR zu erreichen:
☐ Steiger ☐ Leiter ☐ Gerüst ☐ Hubarbeitsbühne

* Ort, Datum * Unterschrift

* Pflichtfelder

1 Die Angaben zur Anlage und zum Anlagenbetreiber werden von uns, auf Basis Ihrer Stammdaten soweit wie möglich vorausgefüllt. Sollten Sie hier Fehler entdecken oder Ergänzungen haben, vermerken Sie dies bitte hier.

2 Diese Felder müssen nur ausgefüllt werden, wenn eine dritte Person (z.B. der Hausmeister) den Zugang zu der Anlage ermöglichen soll. Mit der hier eingetragenen Person werden wir dann die Nachrüsttermine vereinbaren.

3 Ist bei Ihrer Anlage ein Entkupplungsschutz vorhanden, kreuzen Sie bitte hier JA an. Füllen Sie in diesem Fall bitte ebenfalls die nachfolgenden Felder aus. Sollten Sie nicht genau wissen, ob ein Entkupplungsschutz in Ihrer Anlage verbaut ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur. Gängige Hersteller sind z.B. Bender GmbH & Co.KG., Changetec AG, TELE Haase Steuergeräte GmbH, Ziehl Industrie-elektronik GmbH & Co. KG., UFE GmbH, Carlo Gavazzi, Pesos Solar, Woodward GmbH

4 Bitte geben Sie hier an, ob die Wechselrichter und ggf. der Entkupplungsschutz Ihrer Anlage ohne Hilfsmittel zu erreichen sind. Wenn Hilfsmittel (Leitern etc.) nötig sind, geben Sie an welche.

Bitte senden Sie diesen Fragebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben innerhalb der angegebenen Rücksendefrist an uns zurück.

Ausfüllhilfe für Anlagenbetreiber zum 50,2 Hz Abfragebogen

Abfragebogen zur 50,2 Hz Problematik
(Blatt 2. Angaben zu den verwendeten Wechselrichtertypen)

		Anlagenanschrift:		Inbetriebnahmedatum	
Anschlussnummer		Straße, Hausnummer		Vertragskonto	
Anlagennummer		PLZ, Ort		Zähler	
Anlagenschlüssel				Leistung in kWp	

5 Diese Angaben haben wir auf Basis Ihrer Stammdaten vorausgefüllt. Sollten Sie hier Fehler entdecken oder Ergänzungen haben, vermerken Sie dies bitte hier.

* Hersteller	* Wechselrichter-Typ	* Seriennummer	* Wechselrichter-Baujahr	* Wechselrichter-Firmware / FW	* VDE-Norm	6 * ist per Fernwartung (Internet) umrüstbar (Ja/Nein) Bei Ja bitte Ansprechpartner auf dem Anlagenbezogenen Datenbatt angeben	* entspricht FNN-Übergangs-regelung oder VDE-AR-N-4105 (Ja/Nein)[1] 7

8 Bitte füllen Sie für jeden verbauten Wechselrichter eine Zeile in dieser Tabelle aus. Die erforderlichen Angaben entnehmen Sie dem Typenschild Ihres Wechselrichters (Seriennummer, Baujahr, Firmware, VDE-Norm). Das Typenschild finden Sie auf dem Wechselrichter. Beispielhaft sind am Ende dieser Ausfüllhilfe einige Typenschilder dargestellt. Bitte beachten Sie, dass die Darstellung / Aufteilung ihres Typenschildes ggf. von den Beispielen abweicht. Übertragen Sie stets jene der vier Angaben, welche auf Ihrem Typenschild oder ggf. in weiteren Dokumentationen vermerkt sind. Konsultieren Sie falls erforderlich Ihre Anlagendokumentation oder fragen Sie Ihren Installateur.

Falls Ihr/e Wechselrichter per Fernwartung nachrüstbar ist/sind, tragen Sie bitte ein JA ein. Zusätzlich tragen Sie bitte auf „Blatt 1. Anlagenbezogene Angaben“ unter dem Punkt „abweichender Ansprechpartner (Hausmeister)“ die Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners für die Fernwartung ein. Eine Möglichkeit zur Fernwartung kann mit der Möglichkeit zur Datenauslesung verwechselt werden. Sollten Sie sich unsicher sein, konsultieren Sie bitte Ihre Anlagendokumentation oder wenden Sie sich an Ihren Fernwartungs-Dienstleister

* Pflichtfelder

Hinweis: Für jeden verbauten Wechselrichtertyp ist eine Zeile auszufüllen

1) Ist der Wechselrichter bereits gemäß den FNN- Übergangsregelungen vom März 2011 bzw. VDE-AR-N-4105 umgerüstet oder installiert worden, wurde den Herstellerunterlagen ein Konformitätsnachweis beigefügt. Bitte schicken Sie uns diesen Konformitätsnachweis zu.

Ist der Wechselrichter bereits gemäß den FNN-Übergangsbestimmungen vom März 2011 bzw. VDE-AR-N-4105 ausgestattet worden, wurde den Ihnen übergebenen Herstellerunterlagen ein Konformitätsnachweis beigefügt. Bei ab April 2011 fertig gestellten Anlagen können solche Wechselrichter installiert sein. In diesem Fall tragen Sie bitte JA ein und legen diesem Schreiben eine Kopie des Konformitätsnachweises bei. Unabhängig davon ist die Angabe der Seriennummer des Wechselrichters auf dem Formular erforderlich

_____ _____

* Ort, Datum * Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Fragebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben innerhalb der angegebenen Rücksendefrist an uns zurück.

Ausfüllhilfe für Anlagenbetreiber zum 50,2 Hz Abfragebogen

Beispiele für Typenschilder von Wechselrichtern und deren Information

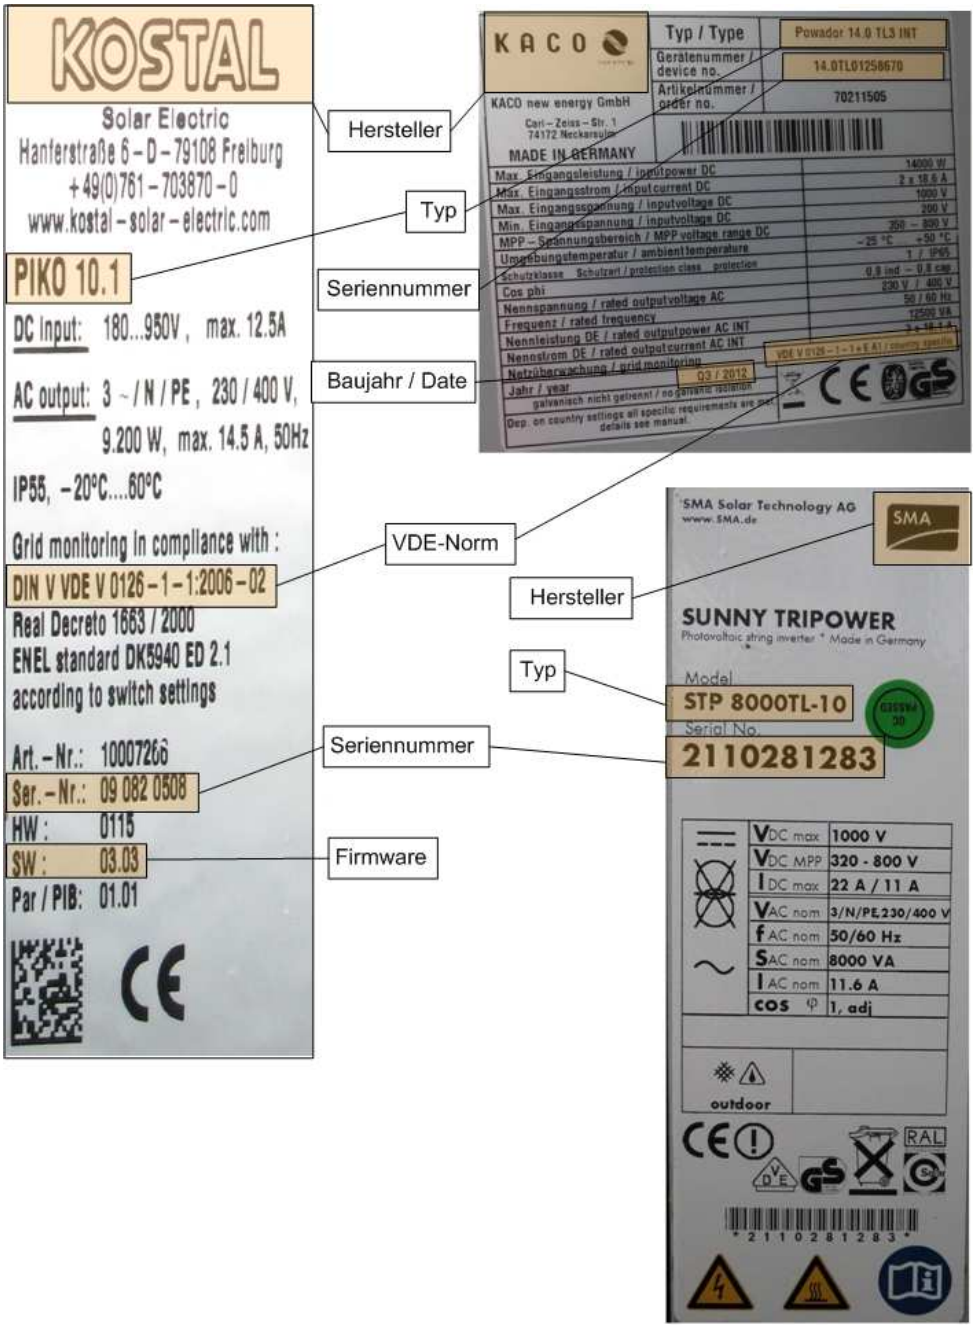
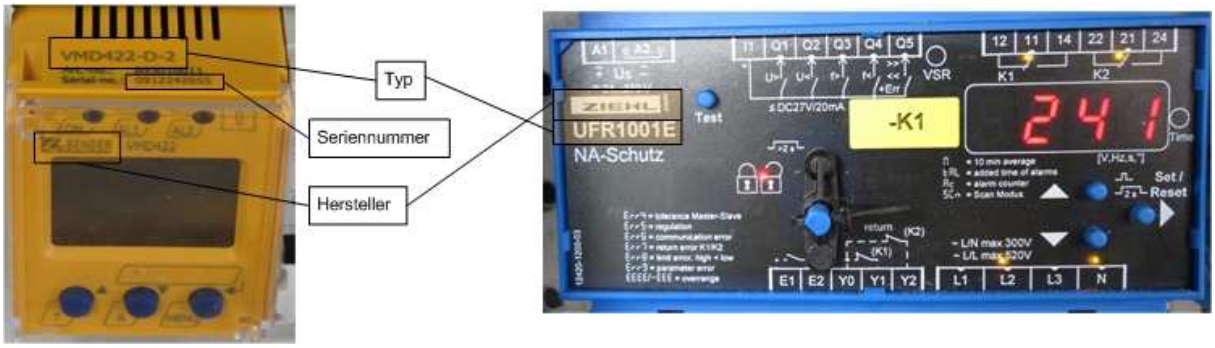
Beispiel für Entkupplungsschutzeinrichtung: